


### PROGRAMMING & INSTALLATION INSTRUCTIONS

RATINGS	50/60Hz	120VAC	277VAC
	Resistive	15A	-
	Standard Ballast	10A	10A
	Electronic Ballast/LED	8A	5A
	Tungsten	8A	-
	Motor	1/2 HP	-

CAPACITÉ	50/60Hz	120 Vc.a.	277 Vc.a.
	Résistif	15A	-
	Ballast standard	10A	10A
	Ballast électronique/LED	8A	5A
	Tungstène	8A	-
	Moteur	1/2 HP	-

CLASIFICACIONES	50/60Hz	120 VCA	277 VCA
	Resistivo	15A	-
	Balastro estándar	10A	10A
	Balastro electrónico/LED	8A	5A
	Tungsteno	8A	-
	Motor	1/2 HP	-

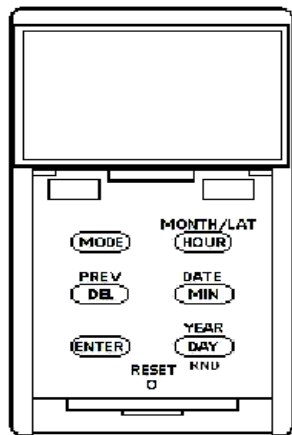

ONE YEAR LIMITED WARRANTY: If this product fails because of a manufacturing defect within one year after purchase, we will, at our option, either repair or replace it at no charge. Our warranty does not cover damage caused by accident, abuse or misuse. We assume no further liability with respect to the sale or use of this product. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY. We make no warranty with respect to the fitness of any goods for the users particular application. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights which vary from state to state.

It is our intent to provide accurate and current specification information. However, in the interest of product improvement, TORK may alter the specifications or constructional details without prior notice.

**CAUTION**  
Before wiring and servicing, power to this time switch and the equipment it controls must be turned off at the main panel.

**WARNING**  
Unit must be properly grounded to operate correctly.

#### SS703Z SMART TIMER INSTALLATION

1. Connect black and blue wires as shown in the diagram. Cap the red wire.
2. Depending upon line voltage, connect the mounting strap green wire to either (a) the timer green wire (for 120VAC) or (b) the timer green/yellow wire (for 277VAC) and the ground. Cap all unused wires.
3. Mount the timer inside electrical box using 2 mounting screws provided.
4. Install cover plate.
5. Turn power on at the electrical panel.

#### RETROFITTING A SS703Z TO EXISTING 3-WAY SWITCH

1. Disconnect the second 3-way switch.
2. Connect the timer blue wire to the load. Connect the timer black wire to "Traveler A" and the timer red wire to "Traveler B".
3. Depending upon line voltage, connect the mounting strap green wire to either (a) the timer green wire (for 120VAC) or (b) the timer green/yellow wire (for 277VAC) and the ground. Cap all unused wires.
4. Mount the timer inside electrical box using 2 mounting screws provided.
5. At switch #1 connect a wire between the hot leg of the 3-way and "Traveler A" inside of that switch's gang-box.
6. Install cover plates.
7. Turn power on at the electrical panel.

**MISE EN GARDE**  
Avant de procéder au câblage ou à l'entretien, l'alimentation de cette minuterie et de l'appareil qu'elle gère doit être coupée à partir du tableau de distribution principal.

**AVERTISSEMENT**  
Pour qu'il fonctionne correctement, cet appareil doit être mis à la terre convenablement.

#### MINUTERIE INTELLIGENTE SS703Z - INSTALLATION 1

1. Branchez les fils noir et bleu comme l'illustre la figure. Couvrez le fil rouge.
2. Selon la tension sectorielle, branchez le fil vert de la traverse soit (a) au fil vert de la minuterie (pour 120 V c.a.) ou (b) au fil vert et jaune (pour 277 V c.a.) et à la mise à la terre. Couvrez tous les fils inutilisés.
3. Fixez la minuterie à l'intérieur du coffret de branchement en vous servant des deux vis de montage fournies.
4. Posez le couvercle.
5. Ouvrez l'alimentation à partir du tableau de distribution.

#### ADAPTATION DE LA MINUTERIE SS703Z À UN INTERRUPTEUR À TROIS VOIES DÉJÀ EN PLACE 2

1. Débranchez le deuxième interrupteur à trois voies.
2. Branchez le fil bleu de la minuterie à la charge. Branchez le fil noir de la minuterie au « conducteur A » et le fil rouge de la minuterie au « conducteur B ».
3. Selon la tension sectorielle, branchez le fil vert de la traverse soit (a) au fil vert de la minuterie (pour 120 V c.a.) ou (b) au fil vert et jaune (pour 277 V c.a.) et à la mise à la terre. Couvrez tous les fils inutilisés.
4. Fixez la minuterie à l'intérieur du coffret de branchement en vous servant des deux vis de montage fournies.
5. Interrupteur n° 1 : branchez un fil entre la branche sous tension de l'interrupteur à trois voies et le « conducteur A » qui se trouve à l'intérieur de la boîte de connexion de cet interrupteur.
6. Posez les couvercles.
7. Ouvrez l'alimentation à partir du tableau de distribution.

**PRECAUCIÓN**  
Antes de proceder al cableado y mantenimiento, se debe cortar la alimentación al interruptor del temporizador y a los controles del equipo en el panel principal.

**ADVERTENCIA**  
La unidad debe contar con puesta a tierra para funcionar adecuadamente.

#### INSTALACIÓN DEL TEMPORIZADOR INTELLIGENTE SS703Z 1


1. Conecte los conductores negro y blanco como se muestra en el diagrama. Tape el conductor rojo con un empalme plástico.
2. Según el voltaje de alimentación, conecte el conductor verde de la placa de montaje ya sea al (a) conductor verde del temporizador (para 120 V CA) o al (b) conductor amarillo/verde del temporizador (para 277 V CA) y al de tierra. Tape los conductores sin usar con un empalme plástico.
3. Instale el temporizador en la caja eléctrica con los 2 tornillos de montaje incluidos.
4. Instale la placa de cubierta.
5. Conecte la alimentación eléctrica en el panel eléctrico.

#### REAJUSTE DE UN SS703Z A UN INTERRUPTOR DE TRES VÍAS INSTALADO 2

1. Desconecte el segundo interruptor de tres vías.
2. Conecte el conductor azul del temporizador a la carga. Conecte el conductor negro del temporizador al "viajero A" (Traveler A) y el conductor rojo del temporizador al "viajero B" (Traveler B).
3. Según el voltaje de alimentación, conecte el conductor verde de la placa de montaje ya sea al (a) conductor verde del temporizador (para 120 V CA) o al (b) conductor amarillo/verde del temporizador (para 277 V CA) y al de tierra. Tape los conductores sin usar con un empalme plástico.
4. Instale el temporizador en la caja eléctrica con los 2 tornillos de montaje incluidos.
5. En el interruptor #1 conecte un conductor entre la clavija energizada del interruptor de tres vías y el "viajero A" al interior de dicha caja de interruptor.
6. Instale las placas de cubierta.
7. Conecte la alimentación eléctrica en el panel eléctrico.

### WIRING DIAGRAMS

#### WIRING DIAGRAM: INSTALLATION SS703ZA SCHÉMA DU CÂBLAGE : INSTALLATION DE LA MINUTERIE SS703ZA DIAGRAMA DEL CABLEADO: INSTALACIÓN DE SS703ZA

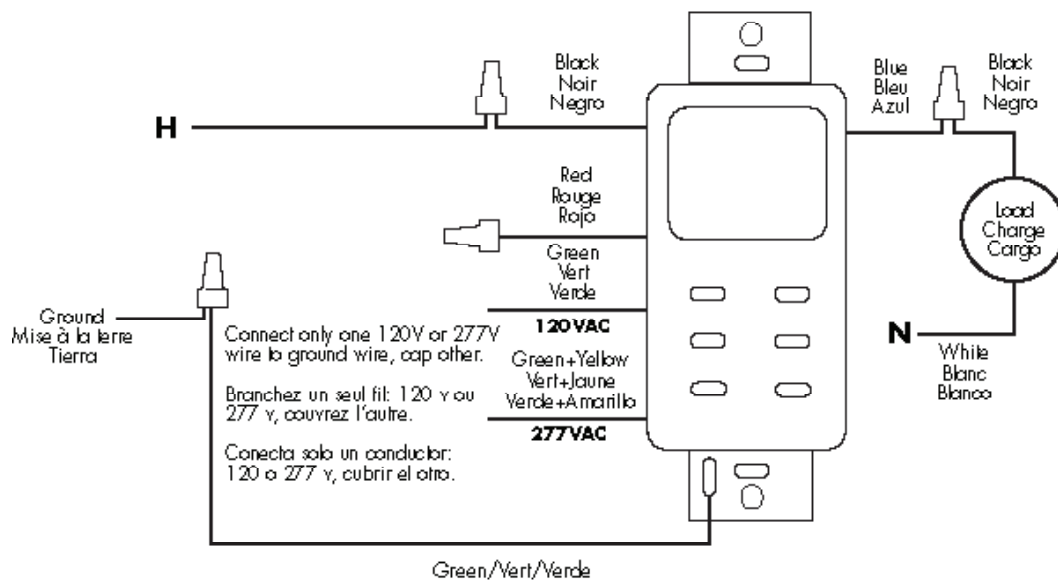

#### WIRING DIAGRAM: INSTALLATION SS703ZA SCHÉMA DU CÂBLAGE : INSTALLATION DE LA MINUTERIE SS703ZA DIAGRAMA DEL CABLEADO: INSTALACIÓN DE SS703ZA

